OIPE IAP69
NOV 07 2005
PATENT & TRADEMARK OFFICE

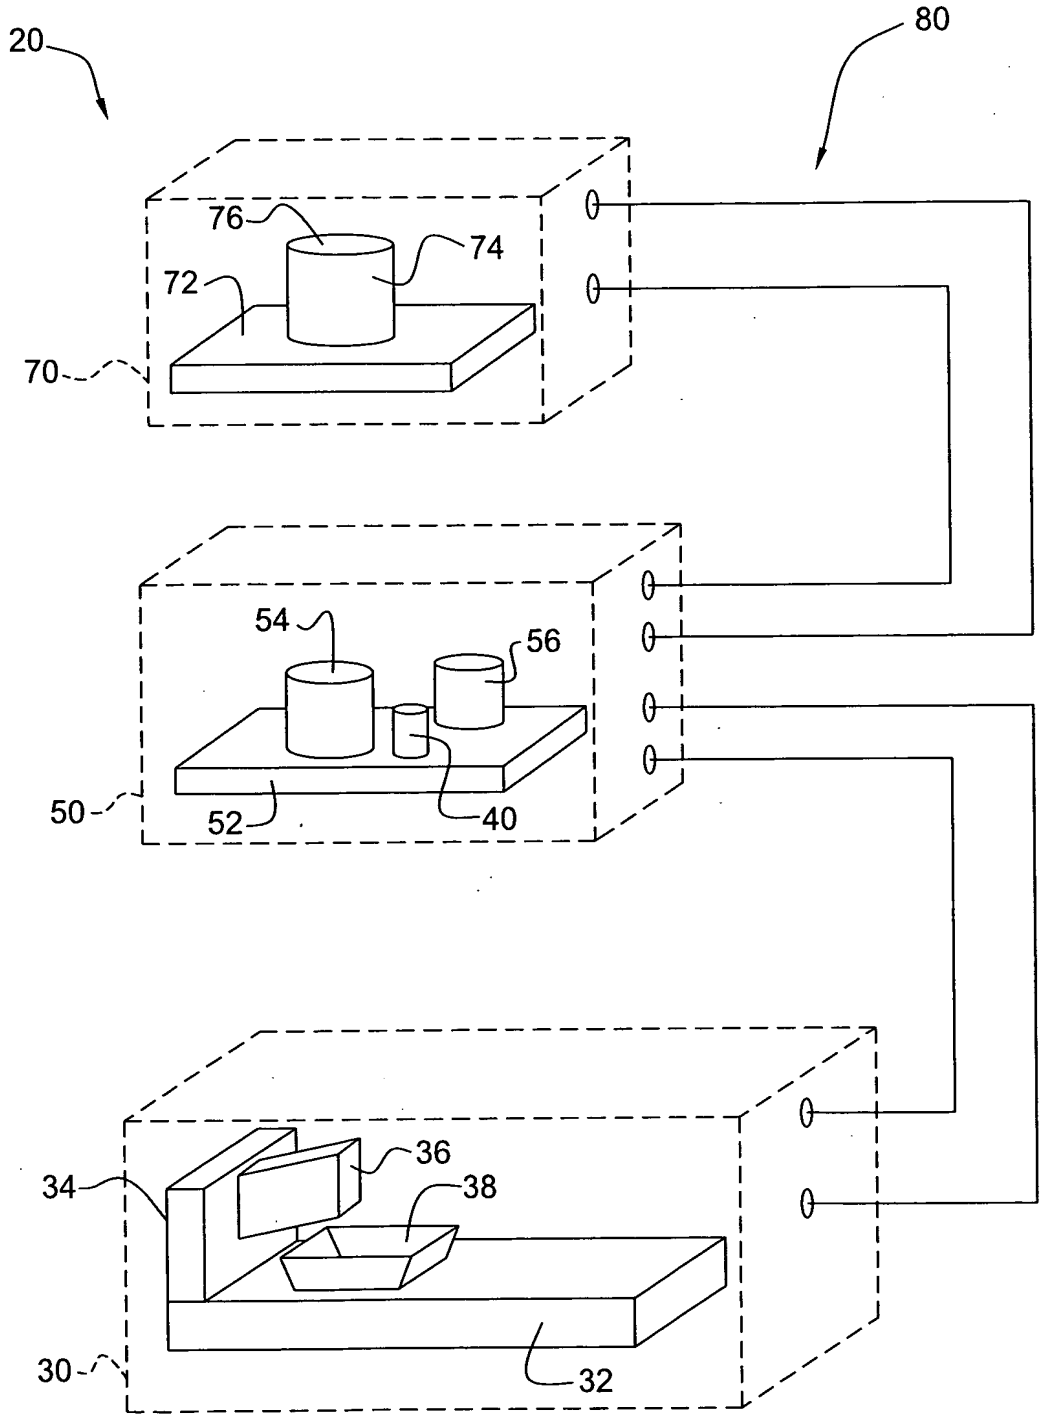

Fig. 1

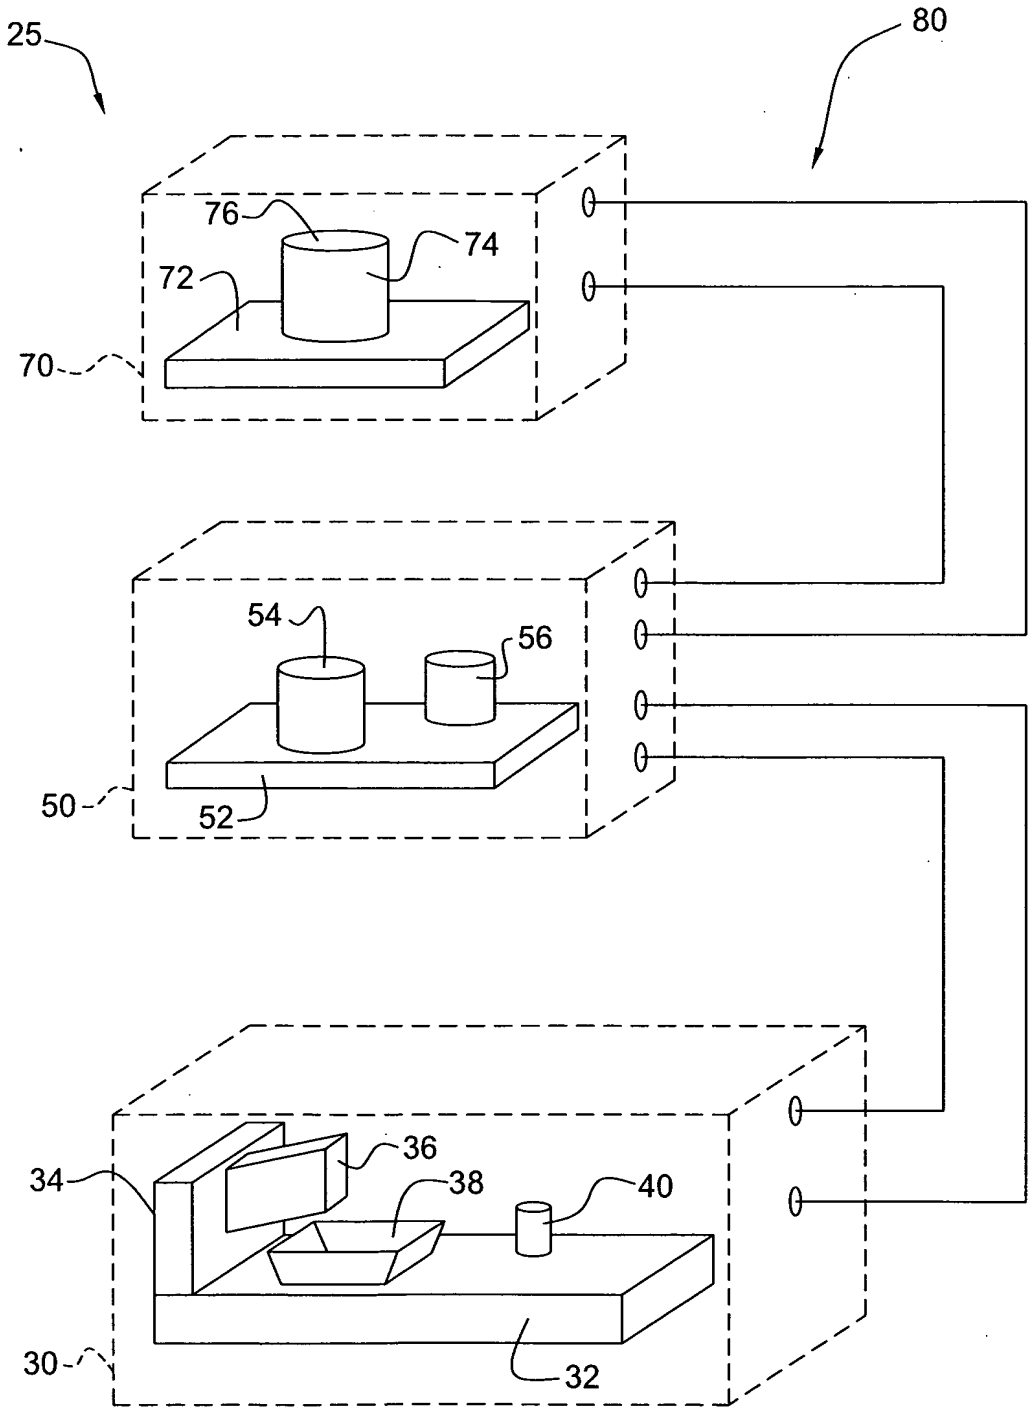

Fig. 2

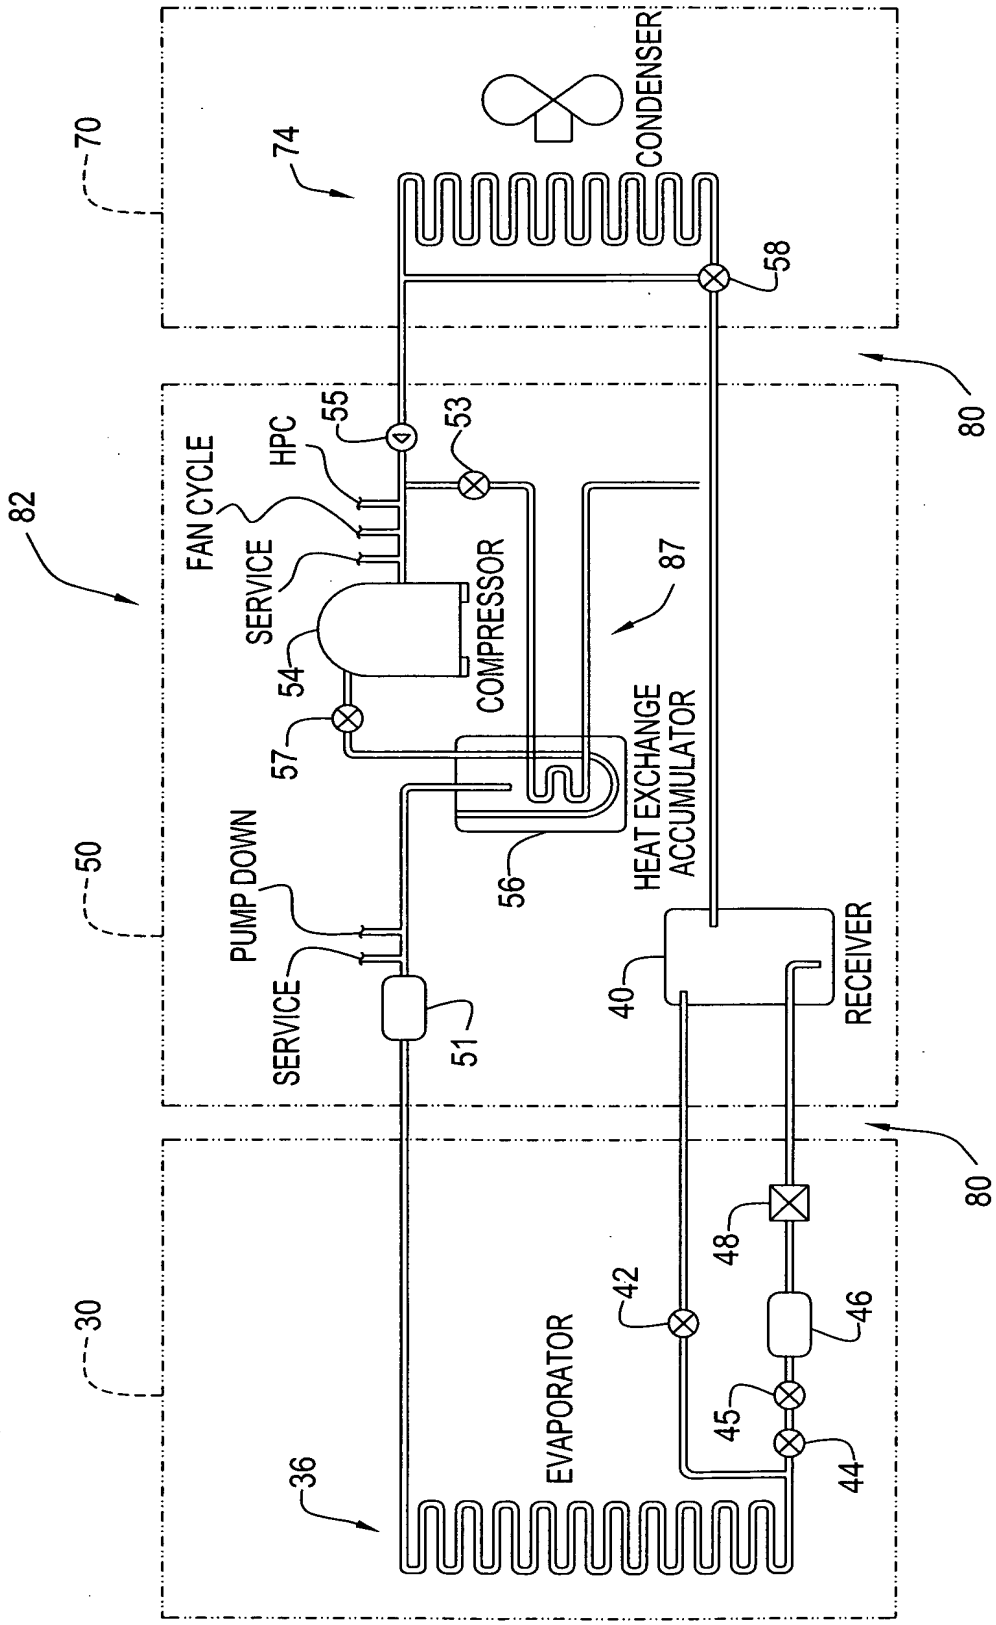
70
74
CONDENSER
58
80
82
FAN CYCLE
HPC
55
53
SERVICE
54
COMPRESSOR
87
57
HEAT EXCHANGE
ACCUMULATOR
56
50
PUMP DOWN
SERVICE
51
40
RECEIVER
80
30
48
42
46
45
44
EVAPORATOR
36

Fig. 3

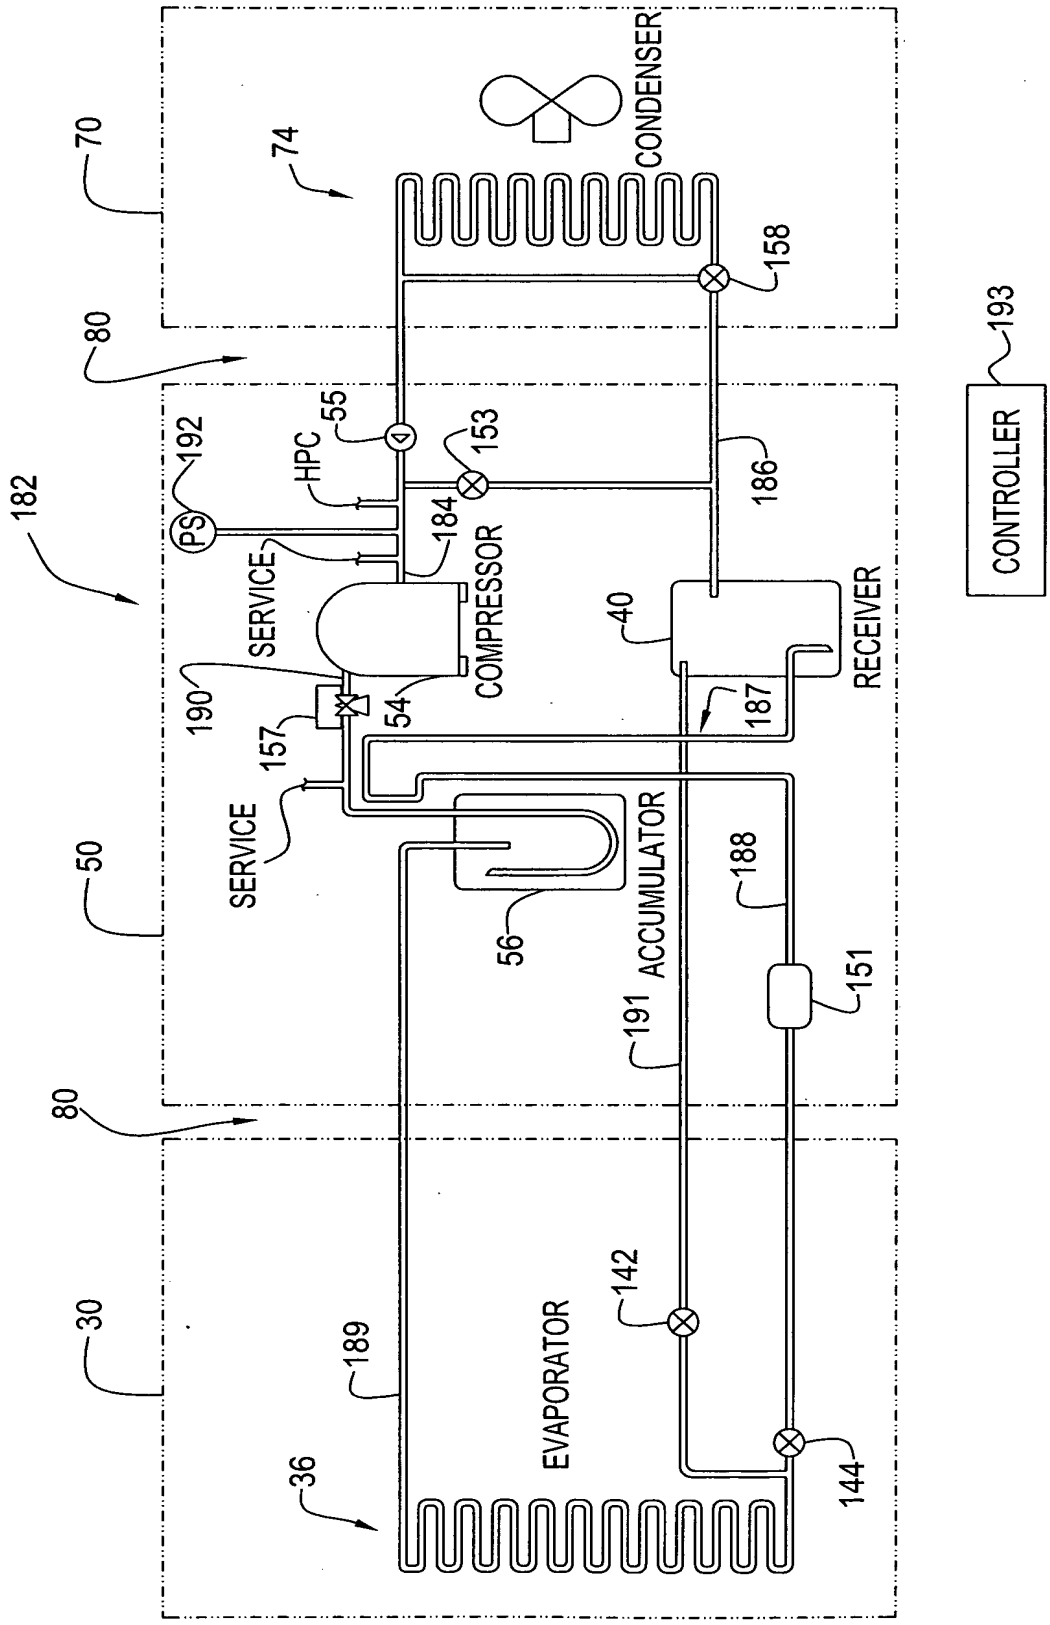
70
74
CONDENSER
158
80
55
HPC
153
192
PS
182
184
SERVICE
COMPRESSOR
186
40
RECEIVER
190
54
157
187
SERVICE
50
56
ACCUMULATOR
188
151
191
80
30
189
142
EVAPORATOR
36
144
193
CONTROLLER

Fig. 4

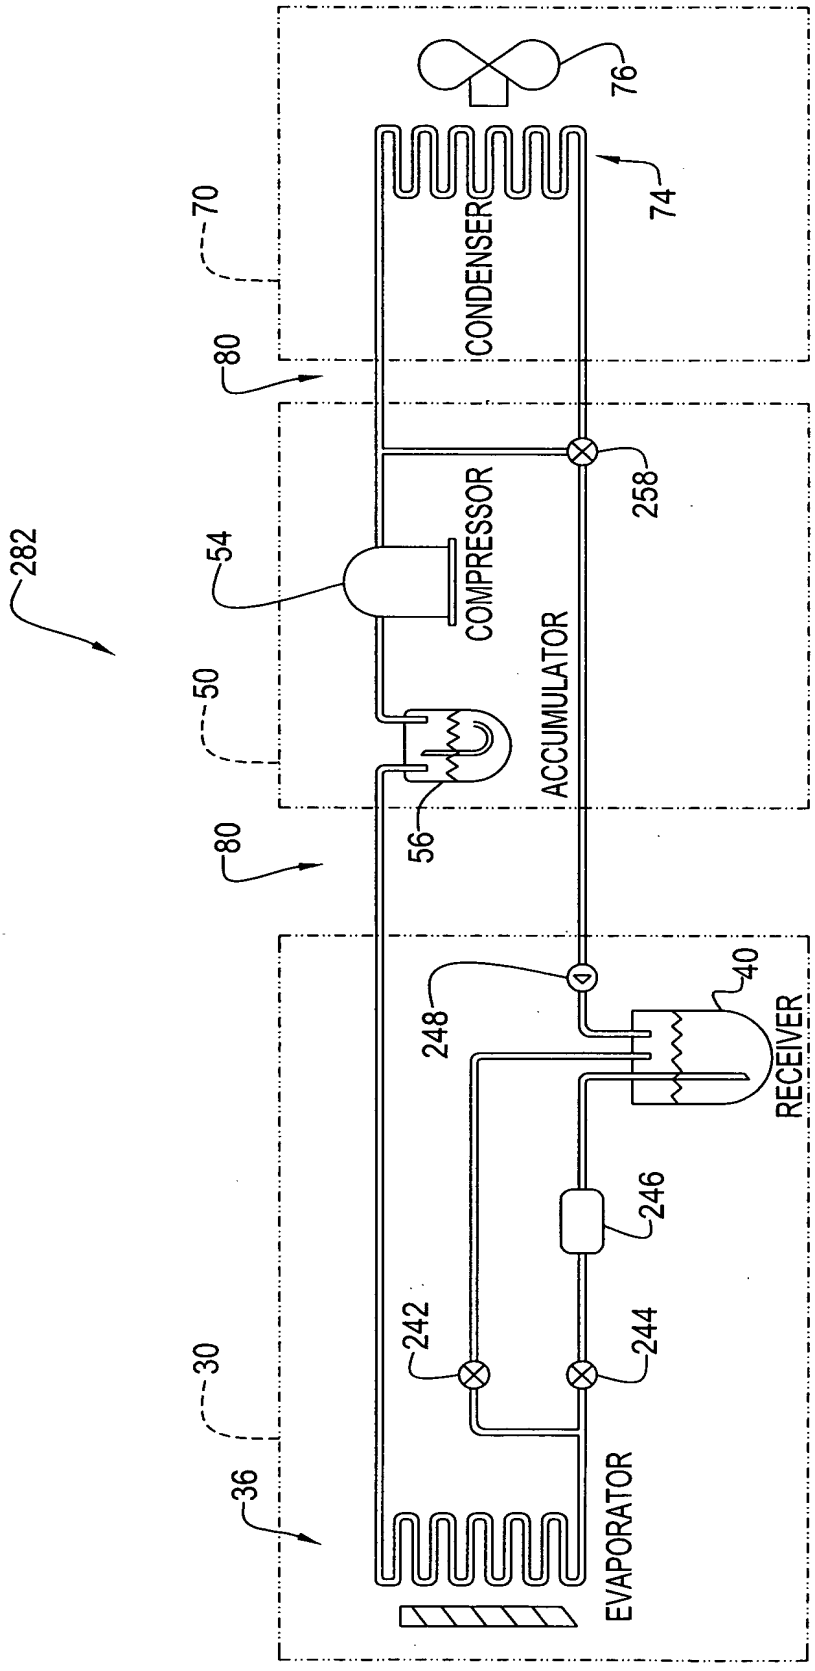
282
70
80
50
80
30
36
76
74
CONDENSER
258
54
COMPRESSOR
ACCUMULATOR
56
248
40
RECEIVER
246
242
244
EVAPORATOR

Fig. 5

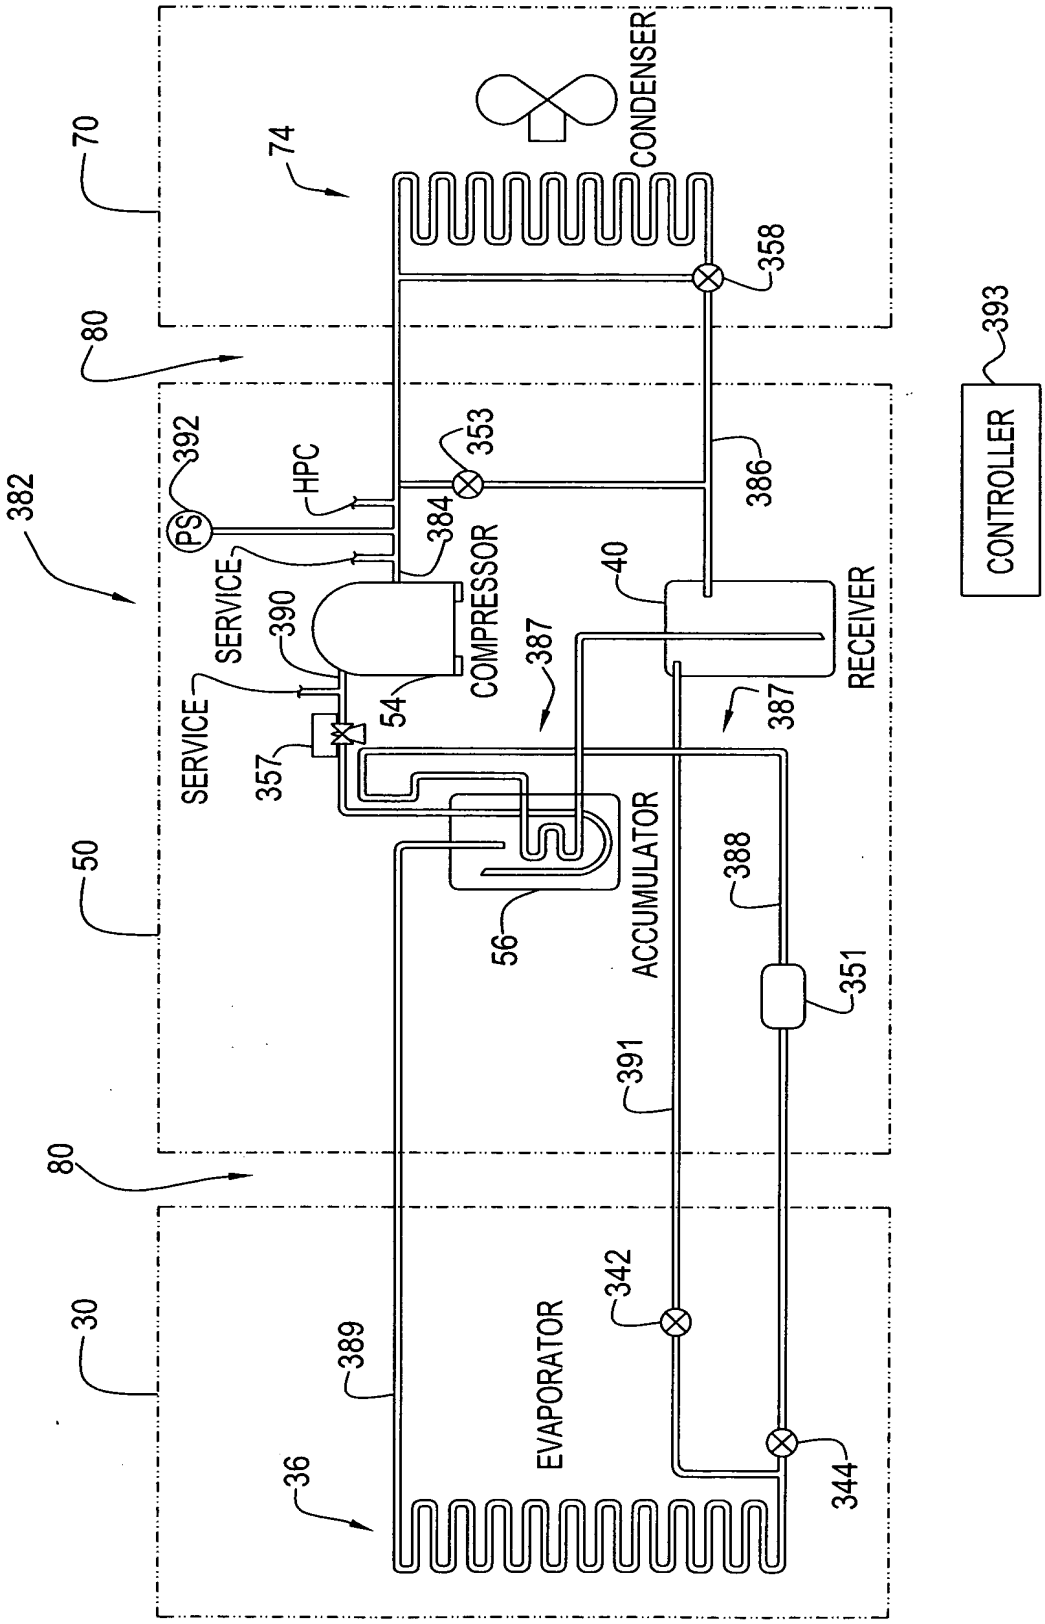
70
74
CONDENSER
358
80
382
392
PS
HPC
353
386
384
SERVICE
COMPRESSOR
40
390
387
RECEIVER
54
387
SERVICE
357
50
ACCUMULATOR
388
56
351
391
80
30
342
389
EVAPORATOR
36
344
393
CONTROLLER

Fig. 6

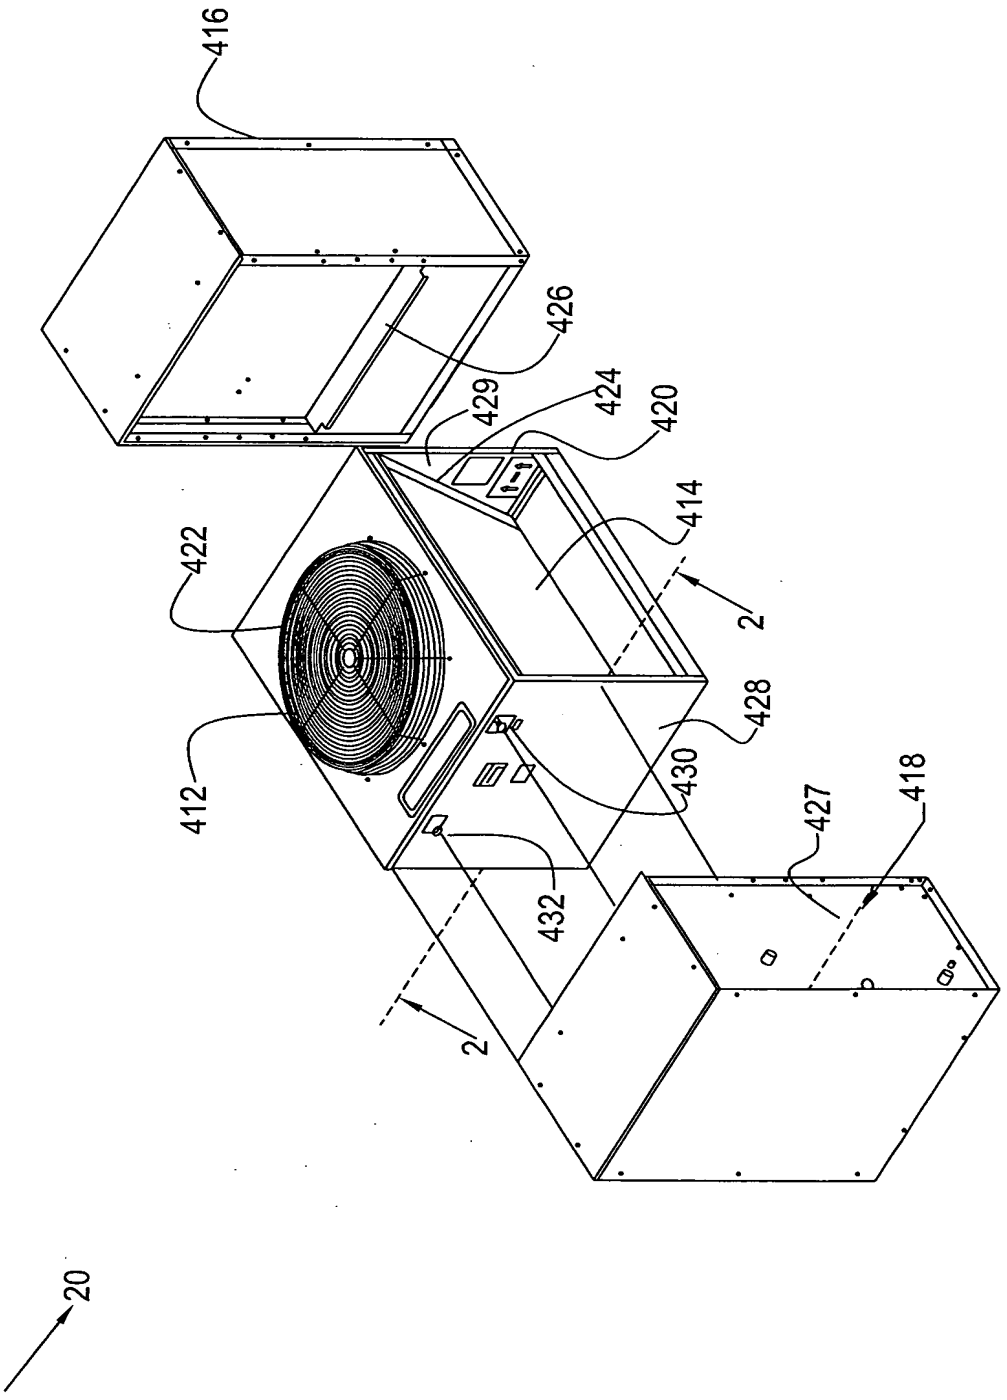

Fig. 7

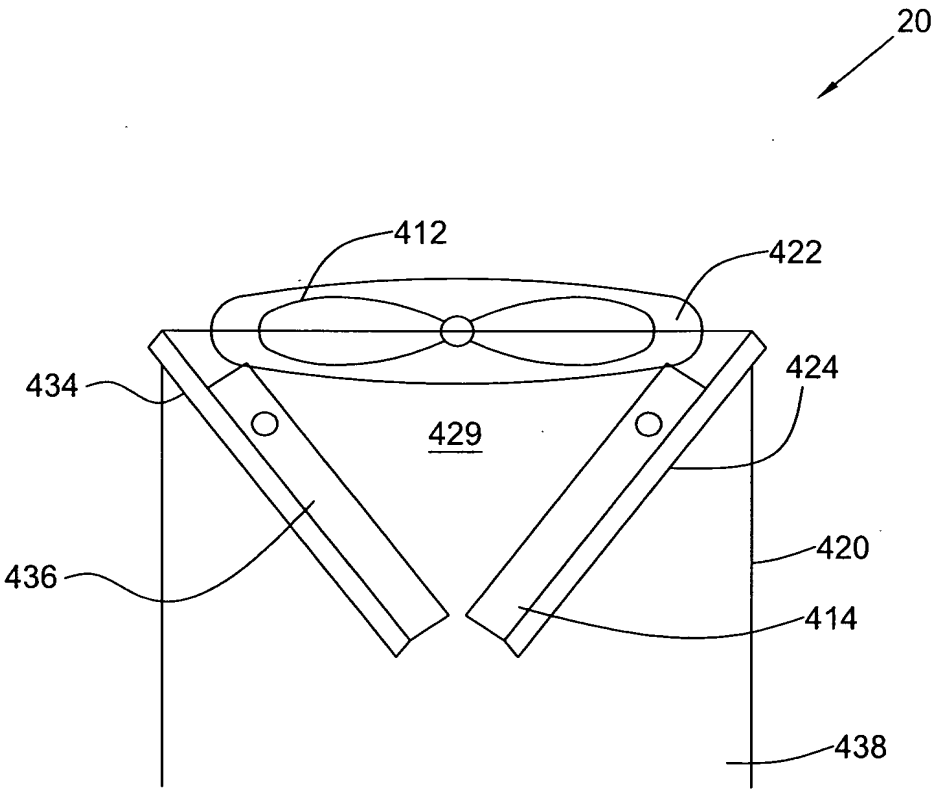

Fig. 8

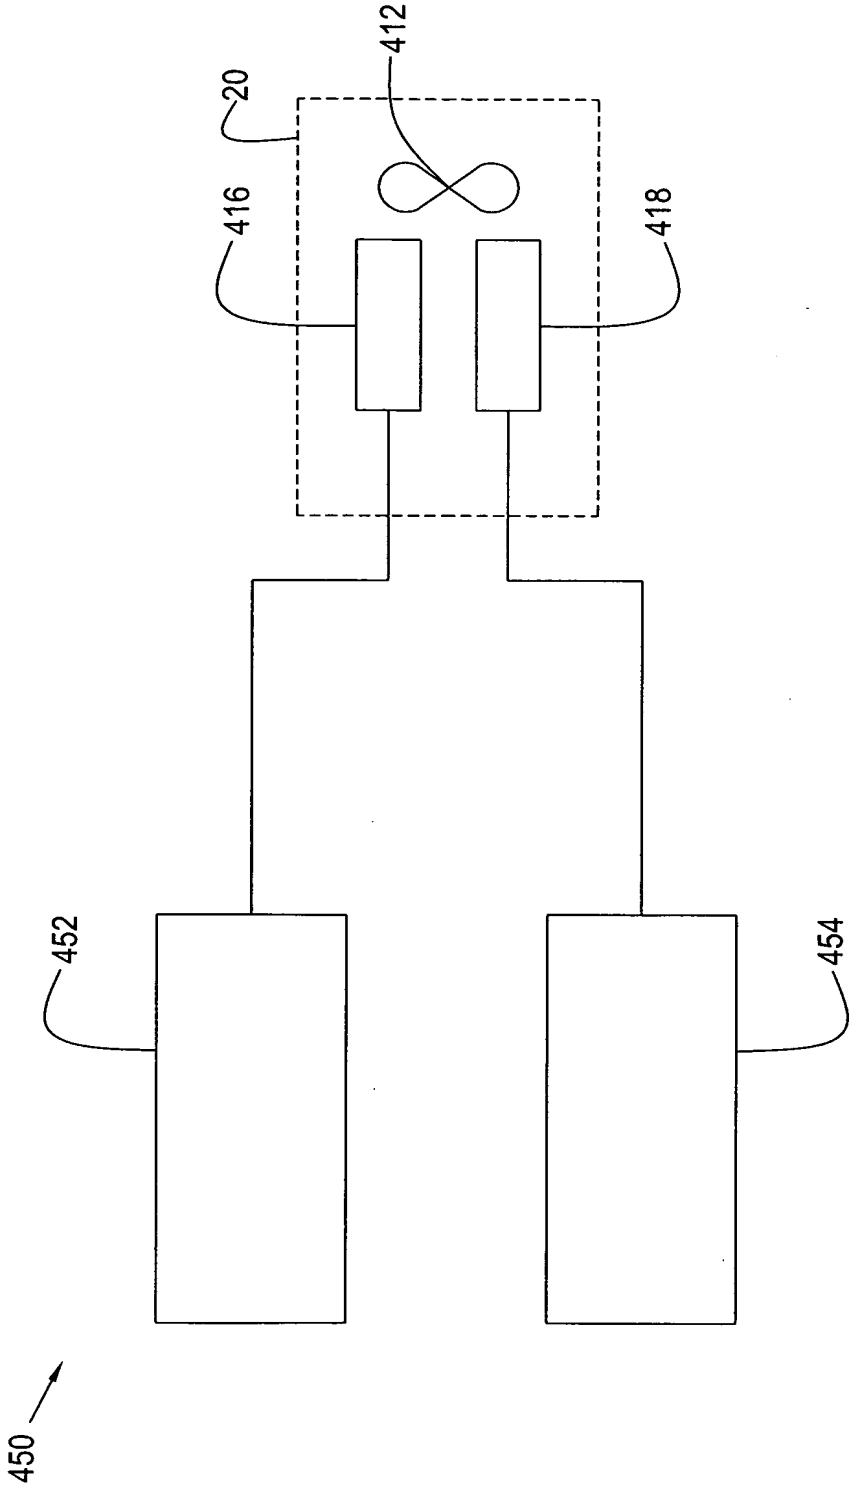

Fig. 9

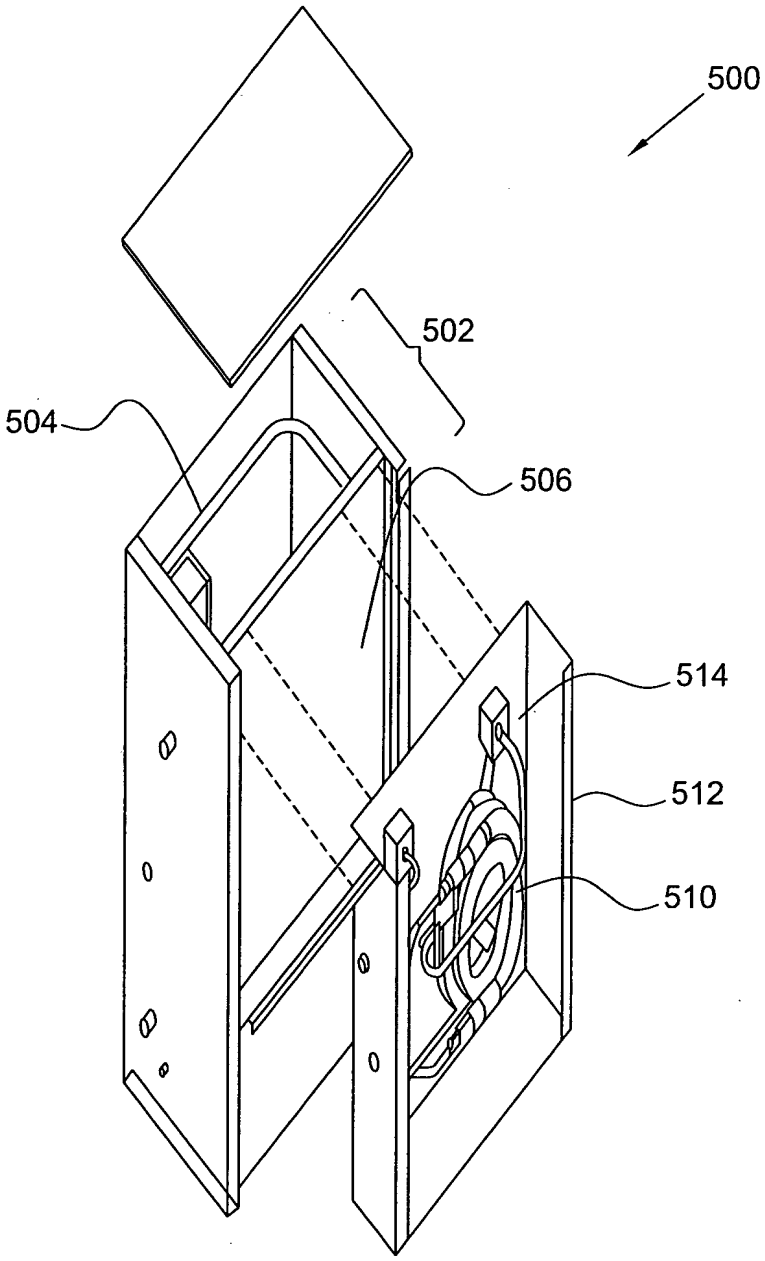

Fig. 10

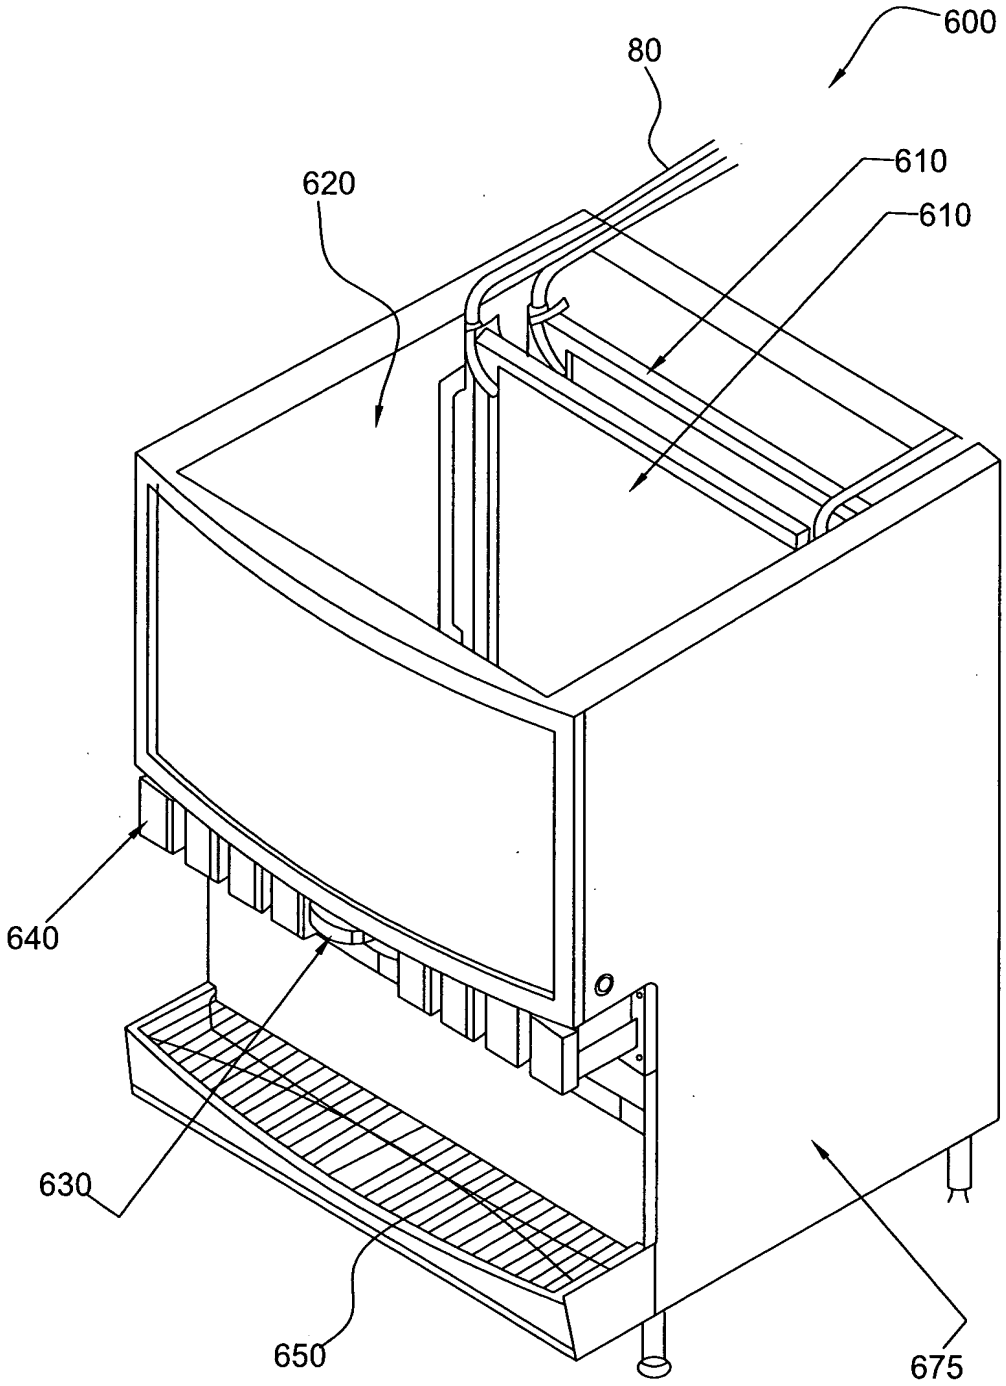

Fig. 11